



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“СЕВЕРОДОНЕЦЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”

93402, Україна, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Пивоварова, 1-е,
тел. голови товариства: (06452) 4-1487, факс (0645) 71-21-38; e-mail: askmz@azot.lg.ua
код ОКПО 01412472, індивідуальний податковий код 014124712144, свідоцтво № 100338183;

Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров общего назначения

Воздухосборники предназначены для сглаживания пульсаций при работе воздушных стационарных компрессоров общего назначения и создания запаса воздуха для технологических целей. Изготавливаются по документации завода-изготовителя или заказчика на рабочее давление 0,8 МПа (8 кгс/см²).

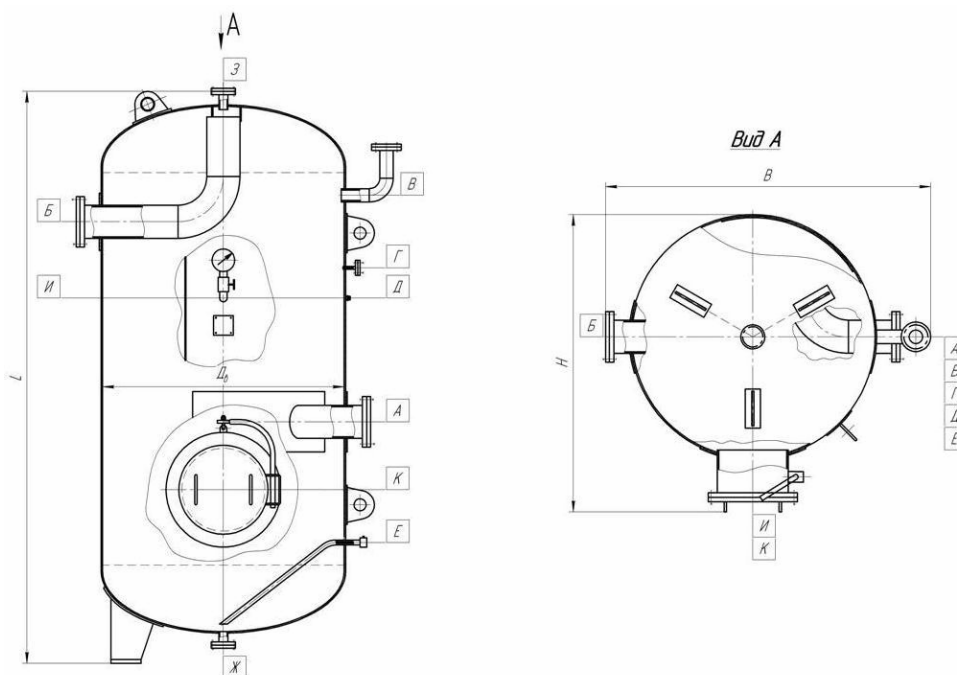


Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование штуцеров
А	Вход воздуха
Б	Выход воздуха
В	Для предохранительного клапана
Г	К регулятору производительности
Д	К манометру в машинном отделении
Е	Выход конденсата
Ж	Выход остатка
З	Резервный
И	Установка манометра
К	Люк

Основные параметры и технические характеристики

Обозначение воздухосборника	Номинальная емкость воздуха, м ³	Внутренний диаметр, Д _{вн.} , мм	Масса, кг	Габаритные размеры, L x B x H, мм
В-1	1,0	800	430	3170 x 1115 x 945
В-2	2,0	1000	850	2905 x 1280 x 1220
В-4	4,0	1200	1130	3920 x 1575 x 1540
В-6,3	6,3	1600	1890	3800 x 2155 x 1970
В-10	10,0	1600	2374	5700 x 2250 x 1965
В-16	16,0	1900	3220	6150 x 2540 x 2240